

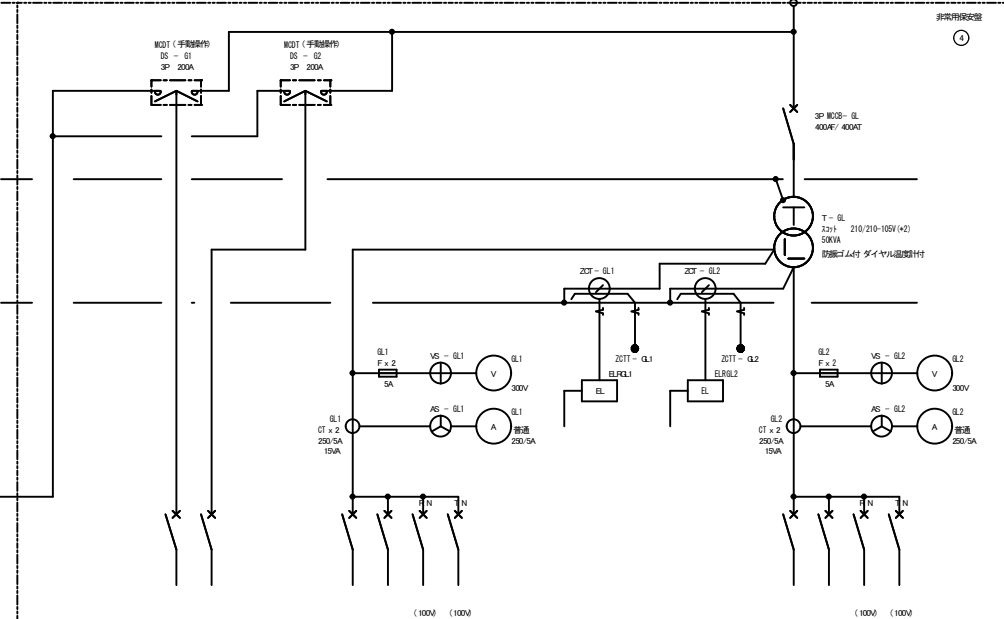
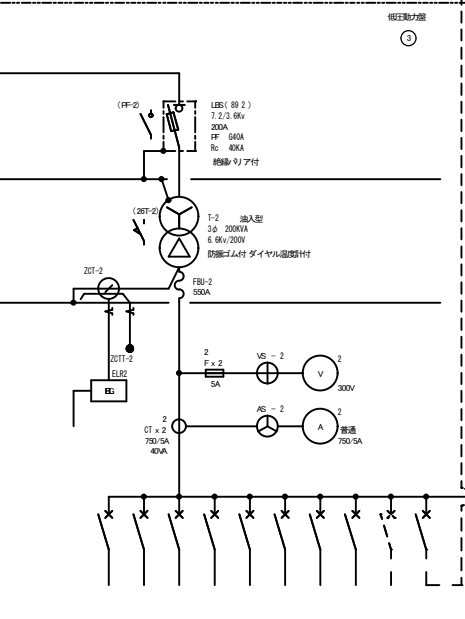


正面図

右側面図

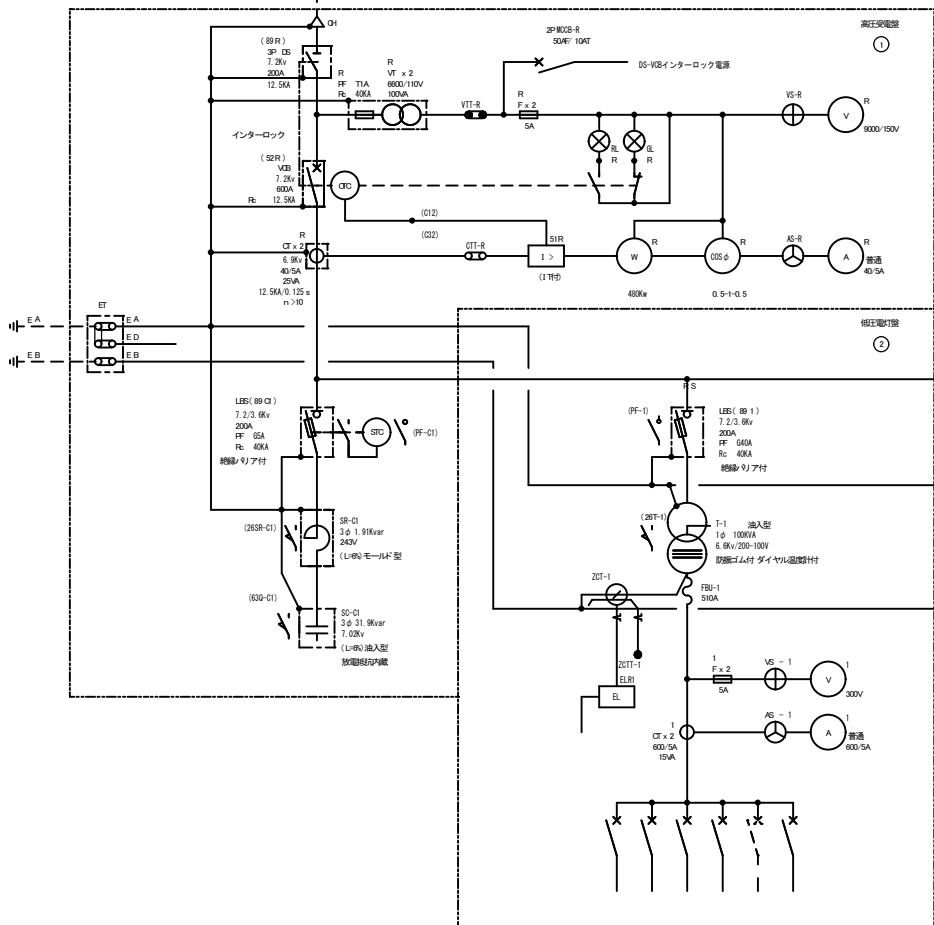

ブレーカ No.	11	12	13	14	15	16
極数 (P)	3P	3P	3P	3P	3P	2P
フレーム (AF)	225AF	100AF	100AF	225AF	225AF	50AF
トリップ (AT)	150AT	150AT	100AT	150AT	225AT	20AT
遮断電流 Icu (kA)						
型式						
工事機サイズ (mm)	60"	60"	14"			
負荷容量 (kVA)	20.0	27.6	11.6			0.5
負荷名称	照明	照明	照明	照明	照明	照明

ブレーカ No.	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
極数 (P)	3P	3P	3P	3P	3P	3P	3P	3P	3P	3P
フレーム (AF)	225AF	100AF	100AF	225AF	225AF	100AF	225AF	225AF	400AF	400AF
トリップ (AT)	200AT	100AT	100AT	75AT	200AT	225AT	75AT	150AT	225AT	400AT
遮断電流 Icu (kA)										
型式										
工事機サイズ (mm)	60"	38"	38"	8"	38"	100"	14"			
負荷容量 (kVA)	20.3	16.7	16.7	3.7	22	42.7	1.5			
負荷名称	照明	照明	照明	照明	照明	照明	照明	照明	照明	照明

ブレーカ No.	31	32
極数 (P)	3P	3P
フレーム (AF)	225AF	225AF
トリップ (AT)	150AT	150AT
遮断電流 Icu (kA)		
型式		
工事機サイズ (mm)	60"	5.5"
負荷容量 (kVA)	17.6	0.5
負荷名称	照明	照明

ブレーカ No.	41	42	43	44
極数 (P)	3P	3P	2P	2P
フレーム (AF)	225AF	50AF	50AF	50AF
トリップ (AT)	150AT	50AT	15AT	15AT
遮断電流 Icu (kA)				
型式				
工事機サイズ (mm)	60"			
負荷容量 (kVA)	25.5			
負荷名称	照明	照明	照明	照明

工 事 名	塩沢庁舎電気設備大規模改修工事		
図 面 名	高圧受電設備 単線結線図		
所属年度	令和 4 年度		
尺 度		図面番号	E－0 3
工事箇所			
南 魚 沼 市			