
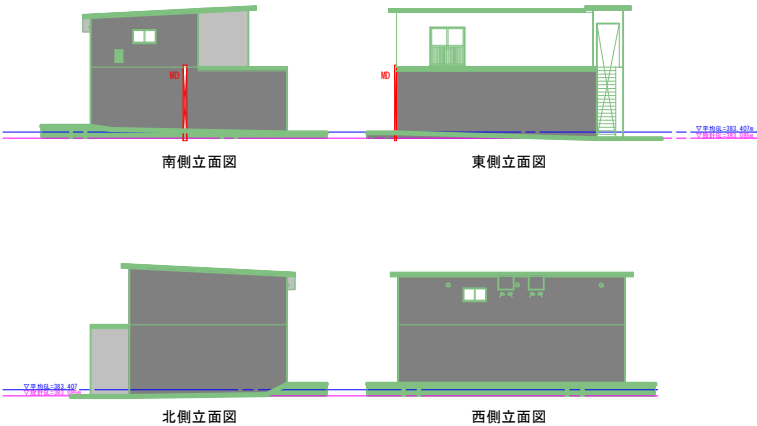


照明平面配線図

S=1:50

1階平面配線図 A1=1:50 (A3=1:100)

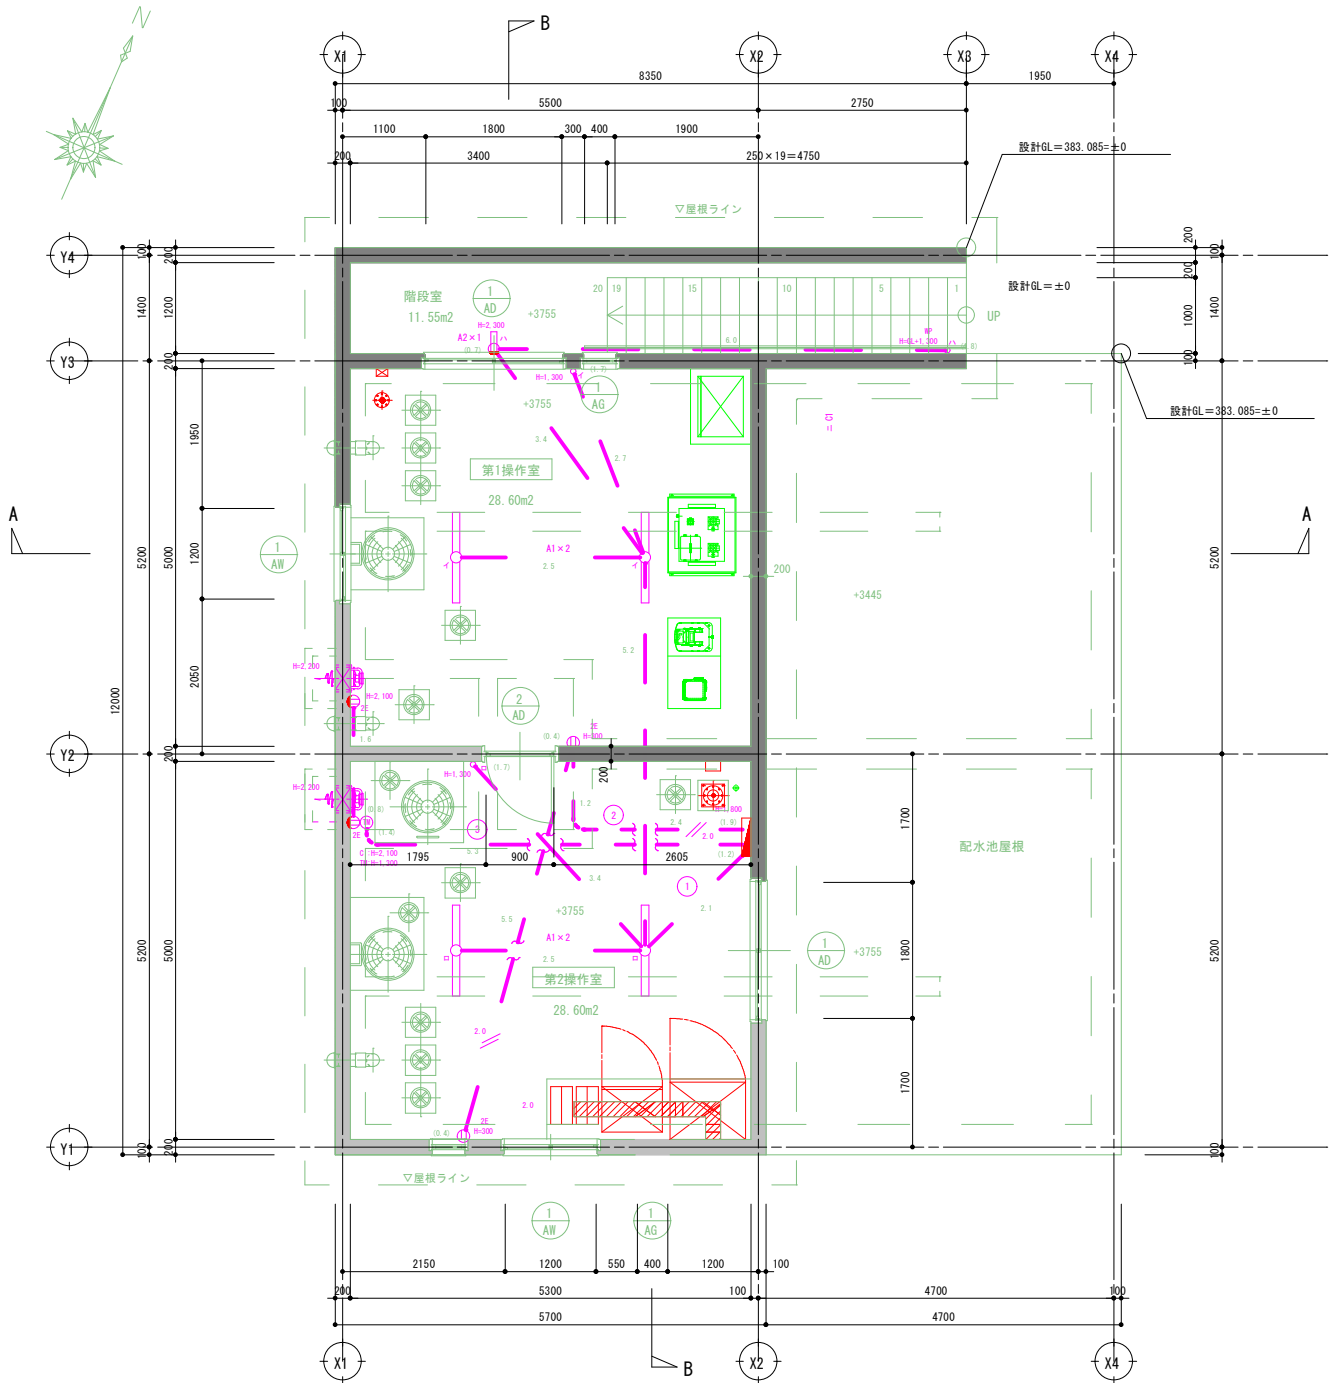


照明器具姿図

A1	ベースライト型	4台	A2	ブラケット	1台
		LSS1-4-48			LBF3MP/RP-2-06

配線凡例

図 記 号	摘 要
—	EM-1E1 0×2 E1 6 (PF-16)
—	EM-1E2 0×2 E1 6 (PF-16)
○	埋込スイッチ 1P15A×1
○	防水埋込スイッチ 1P15A×1
Ⓢ	埋込接地コンセント 2P15A×1E
Ⓢ	タイムスイッチ

単線結線図

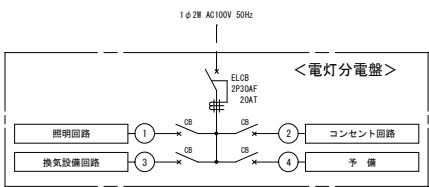

有圧扇仕様

項 目	仕 様
形式	産業用低騒音形
羽根径	25cm
材質	SUS
給排気	排気
電源	AC100V 50Hz 41W
風量	1,080 (7/h)
付属品	本枠
	バックガード・SUS 電気式シャッター・SUS

※今年度施工箇所はコンクリート内に打込む電線管のみとする

事業名	南魚沼市上水道事業				
工事名	令和2年度 改良第7号 上田配水池建設工事				
施工地名	南魚沼市 蟹沢新田 地内				
上田配水池照明配線図		縮 尺	図 示		
図面番号 第00/61号	工期	着手日	令和	年	月 日
		竣工日	令和	年	月 日
発注者 南 魚 沼 市 長	監 査 員 (監 査)	総括 主任	水道課 水道課	上村 栄二 上村 優	
請負者					