



配水池付帯設備詳細図(1)

S-1:20

※ 鉄筋は、SD345とする。
鉄筋かぶり厚は、芯かぶりとする。
開口部は必要なかぶりを確保するよう、曲げ・切断などの加工をする。
配管工事に合わせて、適宜鉄筋の加工修正を行うこと。


開閉台基礎

1箇所
(投込式水位計1箇所含む)

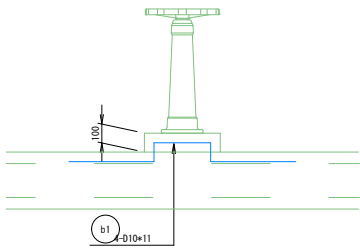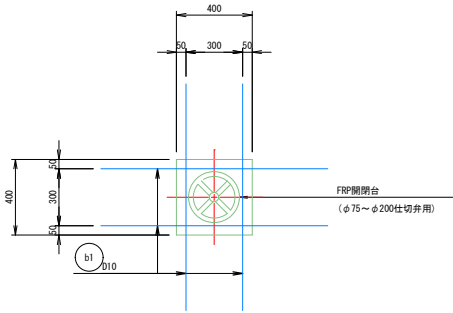



マンホール基礎

1箇所

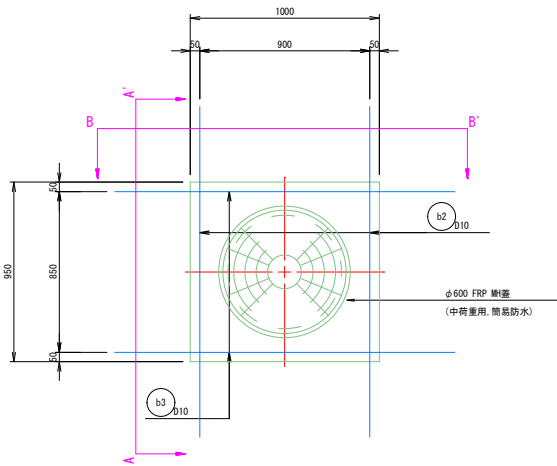


A - A'

B - B'

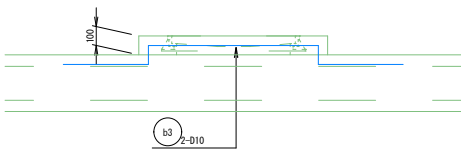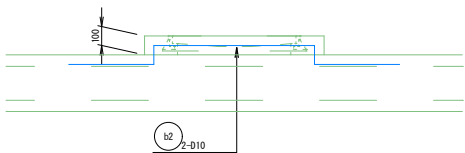



マンホール・開閉台基礎(1)

1箇所

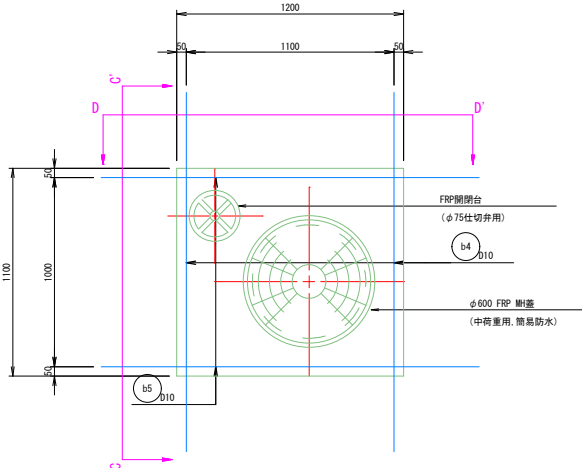


C - C'

D - D'

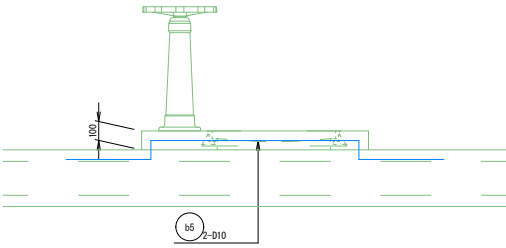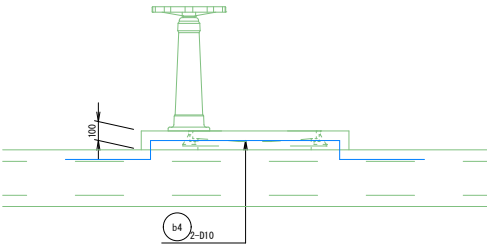



マンホール・開閉台基礎(2)

1箇所

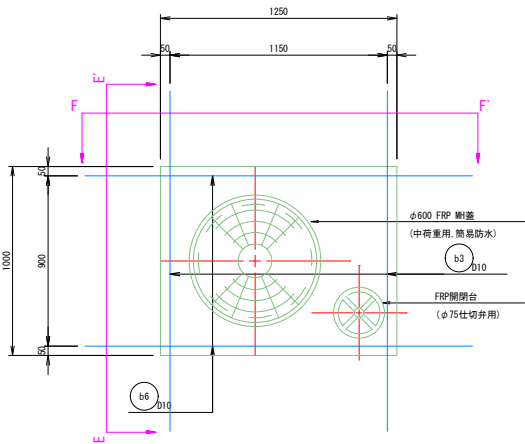


E - E'

F - F'

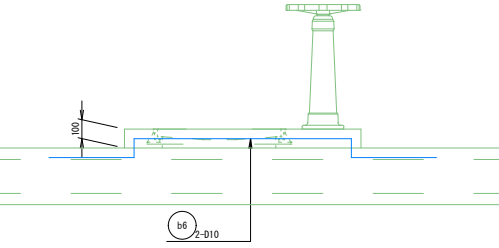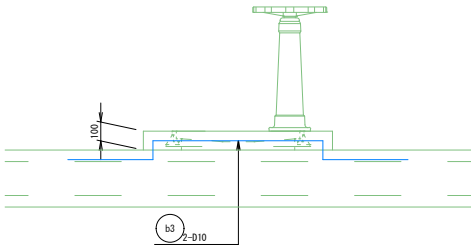



薬注計装盤基礎

1箇所

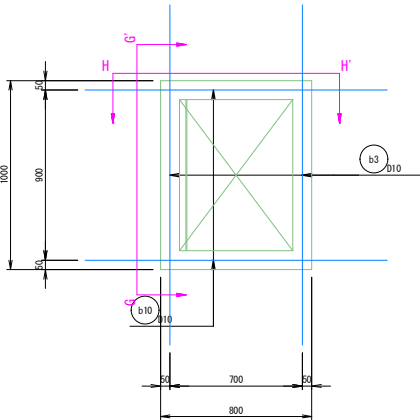


G - G'

H - H'

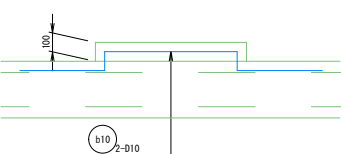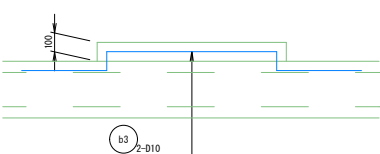



残塩計・サンプリングポンプ基礎

1箇所

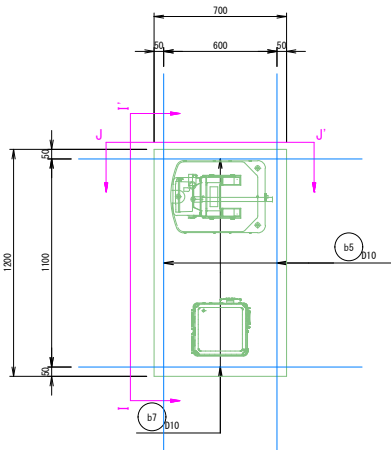

I - I'

J - J'

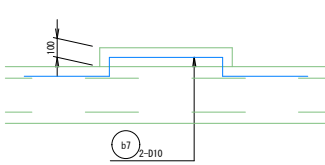

| | | | |
|----------------|--------------------------|-----|-----------------------------|
| 事業名 | 南魚沼市上水道事業 | | |
| 工事名 | 令和2年度 改良第7号 上田配水池建設工事 | | |
| 施工地名 | 南魚沼市 蟹沢新田 地内 | | |
| 配水池付帯設備詳細図 (1) | | | 縮尺 図示 |
| 図面番号 | 第18/61号 | 着手日 | 令和 年 月 日 |
| | | 竣工日 | 令和 年 月 日 |
| 発注者 | 南魚沼市長 | 経理員 | 総括 水道課 上村 栄二 主任 水道課 上村 優 |
| 請負者 | | 配管 | |