



外部仕上表				
屋 根	コンクリート直均し金ごての上 塩ビシート防水t=2.0(機械固定工法) 軽歩行用 S-M2 防水端部押え: DN塩ビ鋼板 t=1.35×10×200×80		開口部	アルミ製建具
配水池屋根	コンクリート直均し金ごての上 塩ビシート防水t=2.0(機械固定工法) 軽歩行用 S-M2 防水端部押え: DN塩ビ鋼板 t=1.35×10×200×80 防水躯体端部押え: DN平鋼板 t=0.95×B70		シーリング	打継目地・伸縮目地・建具周囲: MS-2
外壁・軒裏	コンクリート打放し仕上げの上 浸透性無機質反応型塗布 (クリスタルストーンNR同等)			
配水池外部	コンクリート打放し仕上げの上 浸透性無機質反応型塗布 (クリスタルストーンNR同等) 基礎底盤上まで		その他	階段内部: 押出法ポリスチレンフォーム保温材(1種b)=PF板敷

内部仕上表				
室 名	床	巾 木	壁	天 井
第一操作室 第二操作室	コンクリート直均し仕上げ エポキシ樹脂塗床(厚膜仕様)防滑仕上げ	——	コンクリート打放し仕上げ	木モセメント板 t=25打込み
階段室	コンクリート直均し金ごて 浸透性無機質反応型塗布 (クリスタルストーンNR同等) 階段踏面・蹴面: モルタル塗り金ごて 浸透性無機質反応型塗布 (クリスタルストーンNR同等) 段鼻: 垂付段鼻タイル100角	——	コンクリート打放し仕上げ 浸透性無機質反応型塗布 (クリスタルストーンNR同等)	木モセメント板 t=25打込み
各種基礎及び防液堤: エポキシ樹脂塗床平滑 通気管: 塩ビVP150 (支持金物SUS製) FRPマンホールハッチφ600 塩ビ被覆タラップW=300(SUS心材) 壁付半硬質耐候樹脂二層手すりφ40 (ブラケット@900)				

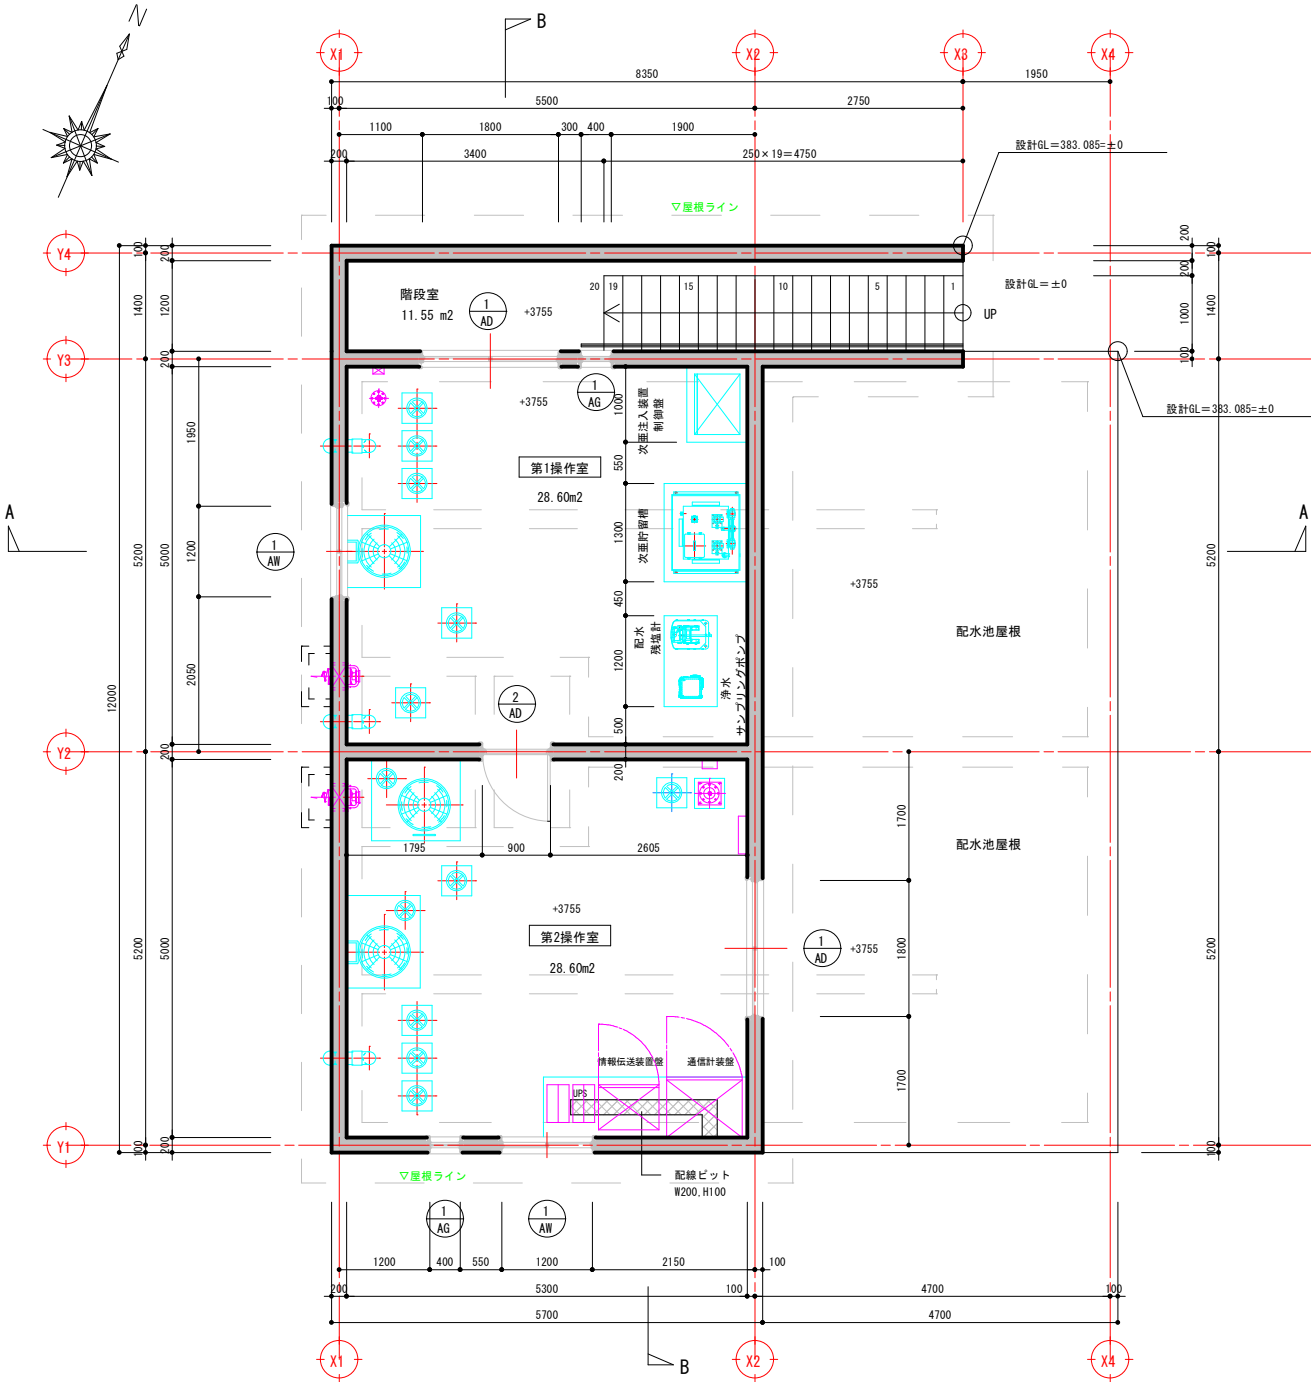

1 階平面図 A1=1:50 (A3=1:100)

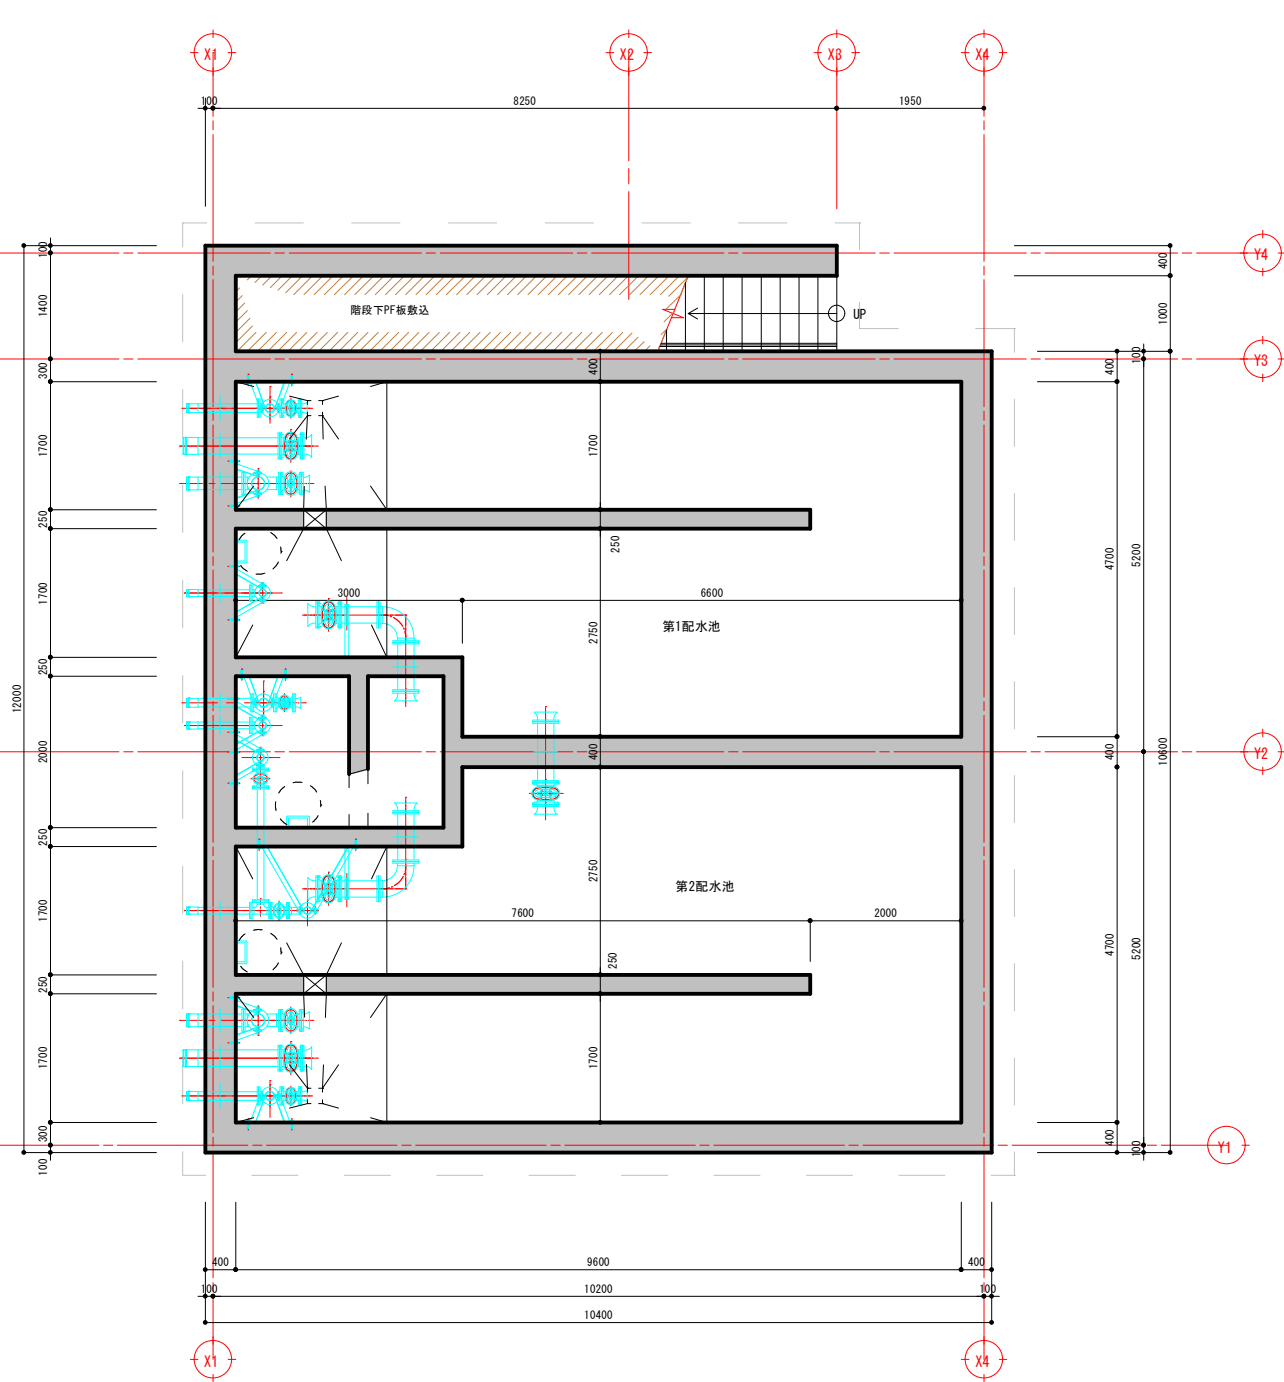

配水池平面図 A1=1:50 (A3=1:100)

事業名	南魚沼市上水道事業		
工事名	令和2年度 改良第7号 上田配水池建設工事		
施工地名	南魚沼市 蟹沢新田 地内		
配水池建築平面図		縮 尺	図 示
図面番号 第14/61号	工期	着手日	令和 年 月 日
		竣工日	令和 年 月 日
発注者 南 魚 沼 市 長	設計者 (印)	総括 主任	水道課 上村 栄二 水道課 上村 優
請負者			