


## 有収率の推移

### 配水量・有収水量・有収率の推移

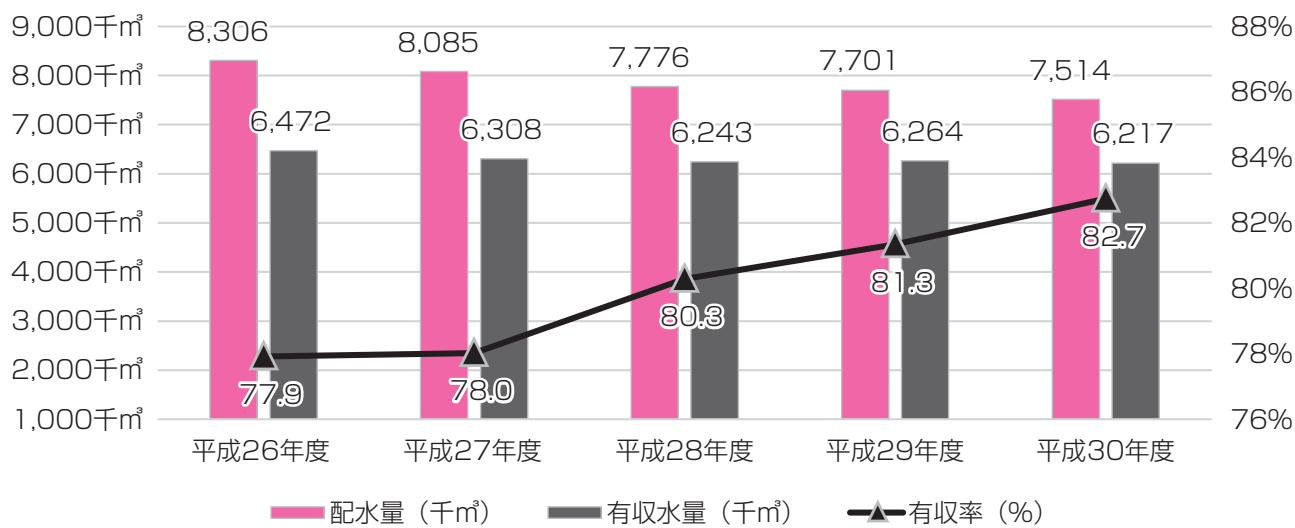

浄水場で作った水が効率的に使用者に届けられ収入につながっているかを示す指標の一つに有収率があります。有収率は、浄水場で作った水量（配水量）と水道使用者に届けられ収入になった水量（有収水量）の比率で、高いほど効率的であるといえます。

せっかく水道水を作っても使用者のみなさんに届ける前に、配水管などから漏水してしまえば無駄になってしまいます。

水道課では老朽化した配水管の布設替え工事などを行うことで、配水管からの漏水などを防止し有収率の向上に努めています。

### 平成30年度の建設事業

主な建設工事：

蟹沢配水池建設工事  
(事業費7,988万円)

老朽化した蟹沢配水池を更新しました。蟹沢地区のみなさんへの配水を担っています。



かにさわ 蟹沢配水池



布設替え工事

### 料金・使用量の問合せは上下水道料金センターまで

☎上下水道料金センター（塩沢庁舎内） ☎788-0220

水道・下水道の料金・使用量などは、上下水道料金センターにお問い合わせください。  
※電話のかけ間違いにご注意ください

営業日 月～金曜日：午前8時30分～午後6時  
日曜日：午前9時～正午