


資料１－１：平面図

- ・ 蓋付きの飲料の持込と、水分補給は施設全体で可。
- ・ 食事はカフェ区画及び情報コーナーに限定して可。

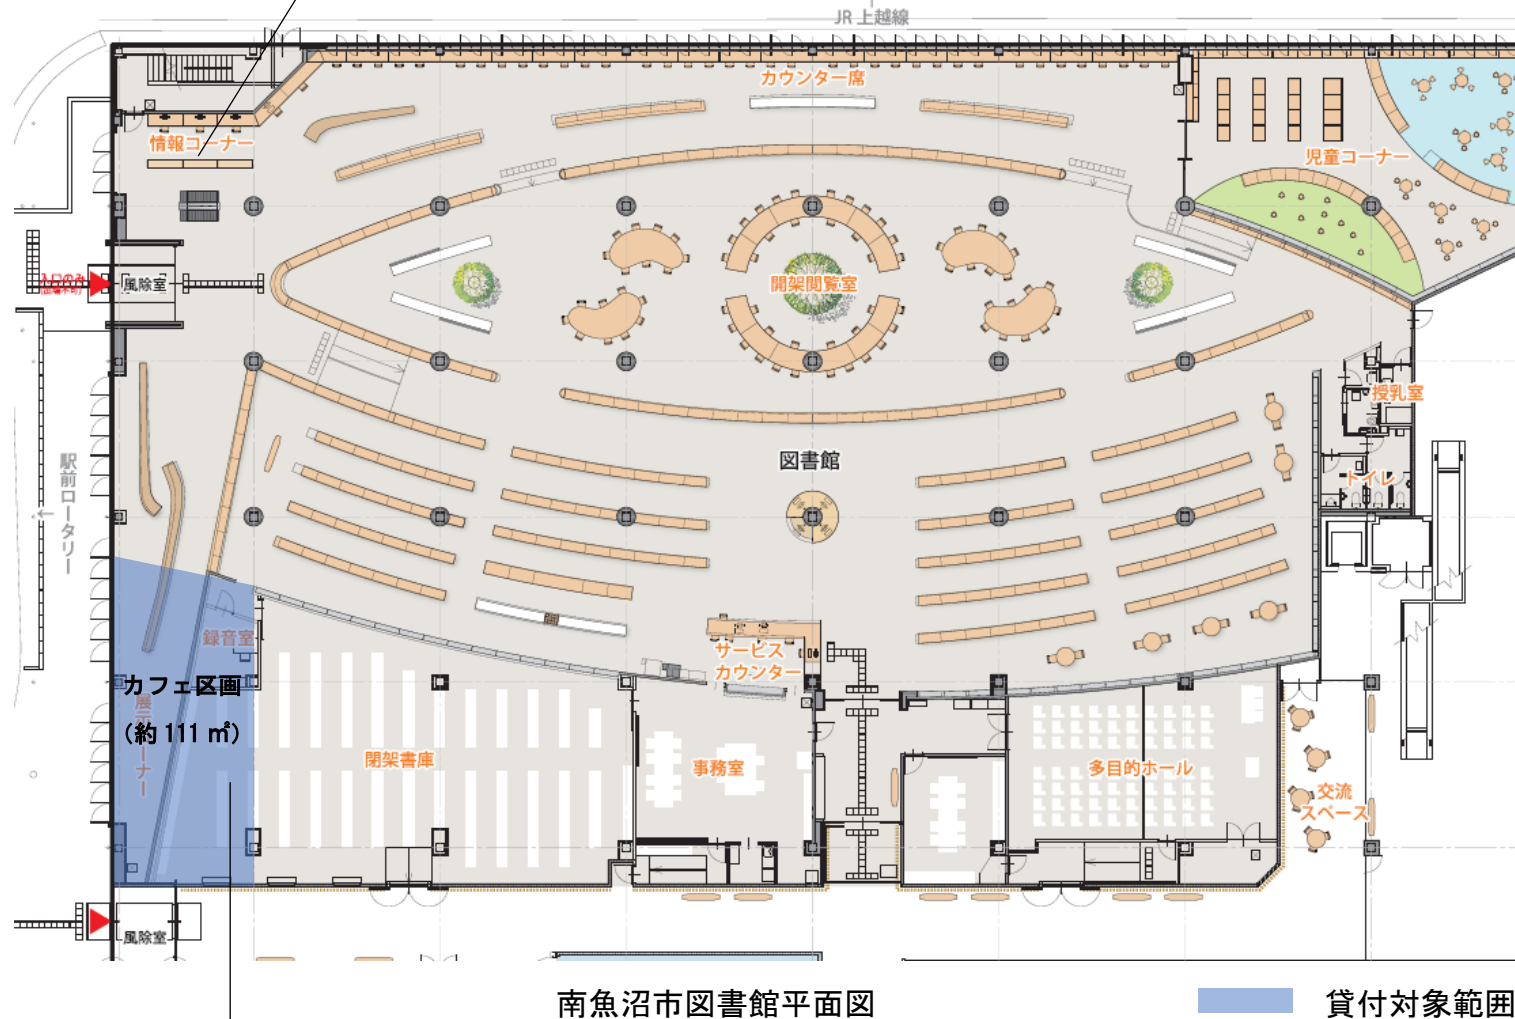

録音室及び閉架書庫については壁を解体し、カフェ区画に改装する。